


ДОСИЕ

по чл. 9 на Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

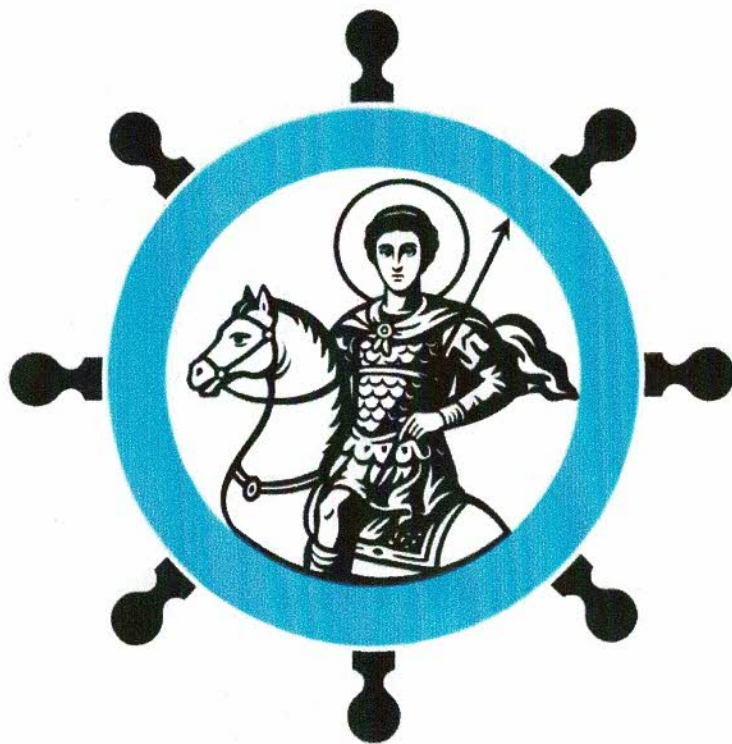

на обект/собственик: **ПРОФЕСИОНАЛИА ГИМИАЗИЯ „СВЕТИ
ДИМИТЪР СОЛУИСКИ“**

адрес: ул. „Стефан Стамболов“ №8, кв. Акации, гр. Белослав

„ФАЙЪР ПРОТЕКШАН СИСТЕМ“ ЕООД, гр. Варна 9000, р-н Аспарухово,

моб.: +359879335373, е-mail: office@fireprotech.bg

РАЗРЕШЕНИЕ № 1227/23.02.2024 г. От ГДПБЗН — МВР СОФИЯ

УТВЪРЖДАВАМ :
/ Диляна Стоименова /

Директор на ПГ „Св. Димитър Солунски“
гр. Белослав

Дата: 18.09.2025 г.

П Л А Н

За евакуация на работещите и пребиваващите на обекта лица при
възникване на пожар или авария
в ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „СВЕТИ ДИМИТЪР
СОЛУНСКИ“ с адрес: ул. „Стефан Стамболов“ №8, кв. Акации, гр.
Белослав

В зависимост от класове по функционална пожарна опасност /КФПО/
сградата се категоризира, както следва:

- **Клас Ф4** - Сгради за обществено обслужване в областта на образованието
- **Подклас Ф4.1** – Училища (неспециализирани и специализирани, профилирани и професионални гимназии), учебни заведения и др.

В зависимост от обитателите сградата се категоризира, както следва:



- **Категория „А“** – когато обитателите са будни при престоя си в сградата;
- **Покатегория А1** – когато обитателите са будни, познават добре сградата и постоянно я обитават (сгради от подкласове на функционална пожарна опасност Ф5.1 и Ф4.1);

Изготвил:

/ Кристиан Костов,
Отговорник по ПБ/

**Подробно описание и последователността на действие на работещите в обект: ПРОФЕСИОНАЛНА
ГИМНАЗИЯ „СВЕТИ ДИМИТЪР СОЛУНСКИ“**

№ по ре д	Наименование на действията	Ред и последователност на действията	Отговорник/ длъжност на изпълнителя	Подпис
1.	Уведомяване на телефон 112, ръководителя на обекта (отговорника по ПБ) и на хората в сградата за възникнал пожар	1. Съобщава на телефон 112; 1.2. Уведомява: -отговорника по ПБ; -пребиваващите в сградата чрез задействане на пожароизвестителната система (ПИС) с помощта на ръчните пожароизвестители. Уведомяването се извършва и по вътрешната система за гласово оповестяване. Ако ПИС или гласовото оповестяване не се задействат, уведомяването става с викове „Пожар! Пожар!“. В общия случай, информацията към всички пребиваващи в обекта се разгласява по всеки възможни начини.	Открил пожара	В опис на запознати длъжностни лица 
2.	Организиране на евакуацията	2.1 Евакуацията на посетителите се извършва от Отговорника по ПБ и служителите, които насочват посетителите към евакуационните изходи. 2.2 Отговорника по ПБ организира незабавно евакуацията чрез подаване на установения за това сигнал и поема ръководството на евакуацията. Евакуацията и спасяването на хората да се извърши по следните начини: -самостоятелно придвижване на лицата в посоченото безопасно място и направление; -извеждане на хората под наблюдение, когато пътищата са задимени или състоянието и възрастта на спасяваните предизвиква съмнения във възможността за самостоятелно излизане от застрашена зона; -спасяване с помощта на преносими стълби, спасителни въжета или др.; -изнасяне на ръце или на носилка пострадалите. 2.3 Отговорника по ПБ се евакуира последен след като се е уверил,	Отговорника по ПБ или лицето което го замества	

		че няма застрашени лица на територията на обекта.		
3.	Евакуация последователност	– Евакуацията се извършва в следната последователност, следвайки указателните табели за евакуационен път. 3.1. Най – напред се евакуират и спасяват хората от тези места, където огънят или съпровождащите пожара или аварията явления непосредствено заплашват техния живот. 3.2. При спасяването и евакуацията на хората да се спазват стриктно марировката и под ръководството на учителите всички ученици да бъдат изведени през съответните входи на училището. Всички излизат на спортната площадка.	Отговорника по ПБ или лицето което го замества, обслужващ персонал	
4.	Евакуация при особени обстоятелства:			
	- при силно задымлена обстановка	4.1. Ако пътищата за евакуация са задымени движението трябва да става възможно най- ниско до пода. Да се ползват лични предпазни средства – кърпи, мокри салфетки, дрехи, за да се предпазят учениците и персонала от задушаване.	Отговорника по ПБ или лицето което го замества, обслужващ персонал	
	- през нощта в извънработно време	4.2. Евакуацията се извършва към евакуационните изходи, следвайки указателните табели. Отключват се входните врати на училището за безпрепятствено влизане и разполагане на пристигналата противопожарна техника.	Охранител	
	- през зимата	4.3. Евакуираните и спасените хора да се настаняват в пунктовете за настаняване на евакуираните	Отговорник по ПБ	
5.	Пожарогасене - действия за гасене на пожара	5.1. Преценява се дали пожарът е в начален стадий; 5.2. Избират се подходящи средства за първоначално гасене според класа на пожара. 5.3. Извършват се гасителни действия. Действа се съгласно плана за гасене на пожар. 5.4. Преустановява се цялостната работа в обекта. 5.5. Извършва се евакуация на хора и имущество и се оказва медицинска помощ при необходимост. 5.6. Изключва се ел. Зхранването /ако е технически възможно само в зоната на пожара/ от открилия пожара. 5.7. Да не се предприема необоснован риск при ликвидиране на пожара.	Всеки открил пожар в обекта	
6.	Спасяване или защита на имущество без	6. Изнасянето на ценно имущество и документи се извършва при първоначалното напускане на помещенията и в случай, че е	Евакуиращите се от съответните помещения	

	допълнителен риск за живота и здравето	безопасно.		
7.	Посрещане на служителите от органите за ПБЗН	Отговорника по ПБ информира пристигналите служители от органите на ПБЗН за: 7.1. Място на възникване на пожара и посоки на разпространение; 7.2. Евентуално застрашени хора; 7.3. Извършеното до момента по евакуацията, изключването на електрозахранването и други. 7.4. След пристигането на РД ПБЗН под ръководството на ръководителя на пожарогасенето всички задължително изпълняват неговите разпореждания.	Отговорника по ПБ	
Кратко описание на недопустимите за използване маршрути и неправилните действия при евакуация (за конкретния обект)		Евакуиращите се трябва да запазят спокойствие и да не изпаднат в паника. -Забранено е движението в посока обратна на посоката на извършване на евакуацията, с изключение на служителите, изпълняващи специфични задължения при възникване на пожар или авария. -Забранено е връщането обратно в сградите и помещенията; - Да се използват евакуационните пътища, указани в схемите за евакуация. Останалите (аварийни) пътища се предвиждат като резервен вариант за извеждане на хора. - Придвижването при задимени евакуационни пътища се извършва в най-ниските части на помещенията.		
Проверяващи лица от персонала за успешно проведена евакуация – дали всички от определения им район са го напуснали		1. Кристиан Цветанов Костов, длъжностно лице извършващо дейността на отговорник по ПБ 2. Охрана на смяна		
СБОРНИ ПУНКТОВЕ ПРИ ЕВАКУЦИЯ		1. ЗА ОСНОВНА СГРАДА – ИГРИЩЕ ЗА БАСКЕТБОЛ 2. ЗА АКТОВА ЗАЛА – ИГРИЩЕ ЗА БАСКЕТБОЛ 3. СГРАДА ЗА УЧЕБНА ПРАКТИКА – ИГРИЩЕ ЗА БАСКЕТБОЛ 4. ФИЗ. САЛОН - ИГРИЩЕ ЗА БАСКЕТБОЛ		


Утвърдил:.....
/Диляна Стоменова, Директор на ПГ „Св. Димитър Солунски“





СХЕМА ЗА ЕВАКУАЦИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „СВЕТИ ДИМИТЪР СОЛУНСКИ“ гр. Белослав, кв. „Акации“ - ЕТАЖ 3

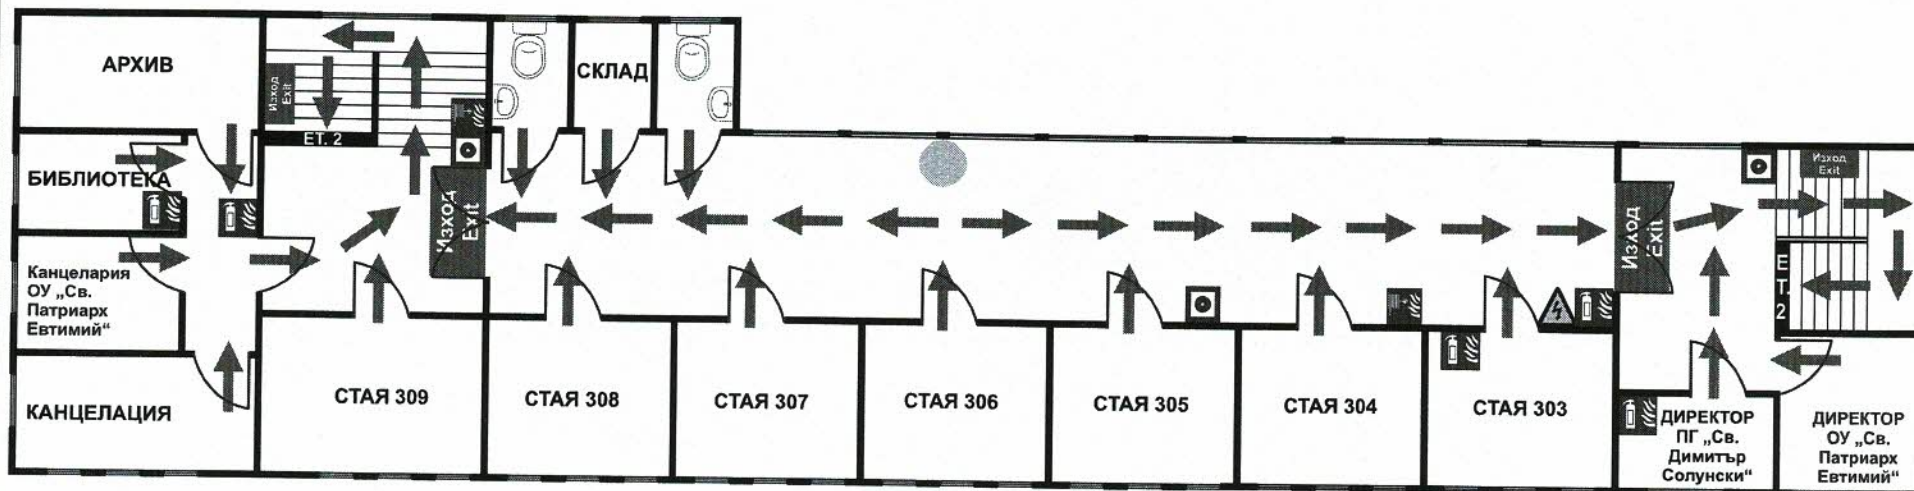

ПРОТИВОПОЖАРНИ УКАЗАНИЯ:

ПРИ СИГНАЛ ЗА ЕВАКУАЦИЯ:

1. При сигнал за евакуация напуснете сградата по указаните маршрути за движение.
2. При струпване пред врати и стълбища не използвайте сила, за да си направите път.
3. Съберете се на указания пункт за евакуация и проверете дали всички са напуснали сградата.

ПРИ ЗАБЕЛЯЗВАНЕ НА ПОЖАР:

1. Съобщете на вашия учител или директор на училището.
2. Съобщете на тел. 112.
3. Съобщете на пребиваващите в сградата за пожар и начало на евакуация.

ЛЕГЕНДА

	ВИЕ СТЕ ТУК		ЕВАКУАЦИОНЕН ИЗХОД
	ПОЖАРОГАСИТЕЛ		СБОРЕН ПУНКТ
	РЪЧЕН БУТОН		ПОЖАРЕН КРАН
	ЕЛ. ТАБЛО		ПЪТ ЗА ЕВАКУАЦИЯ




СИТУАЦИОННА СХЕМА





СХЕМА ЗА ЕВАКУАЦИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „СВЕТИ ДИМИТЪР СОЛУНСКИ“ гр. Белослав, кв. „Акации“ - ЕТАЖ 3

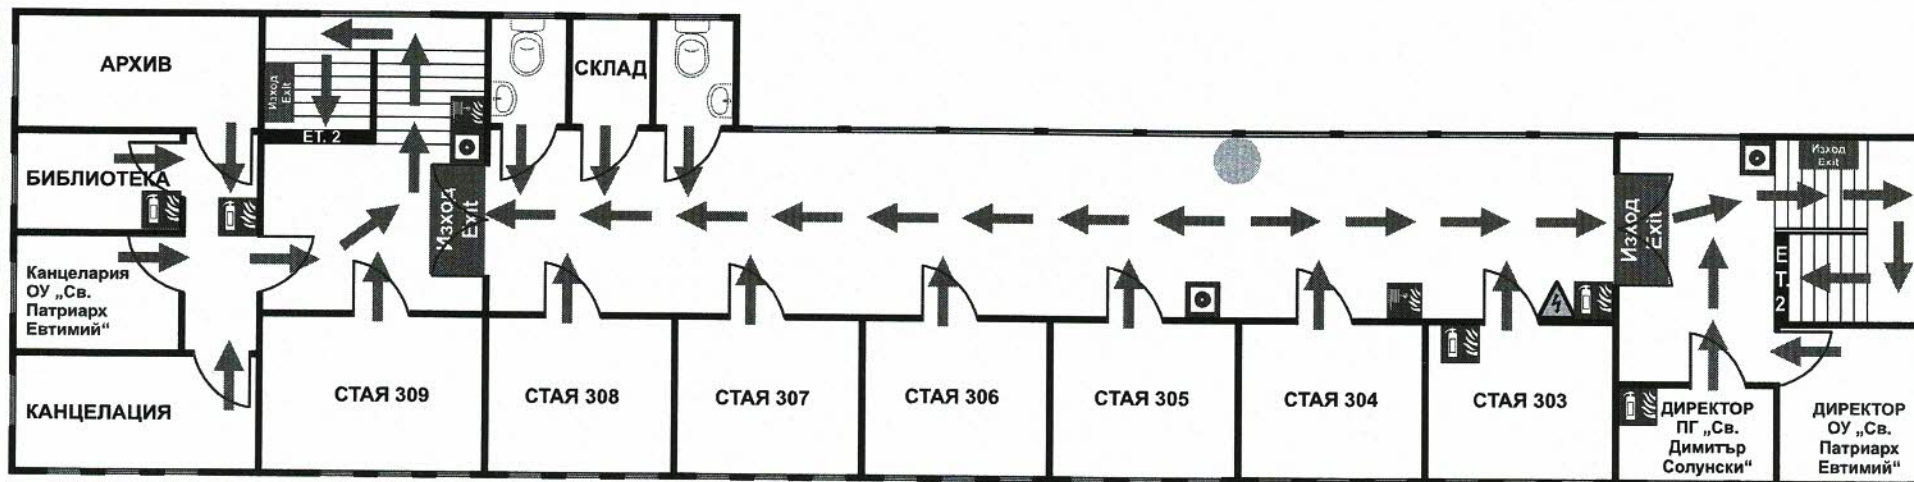

ПРОТИВОПОЖАРНИ УКАЗАНИЯ:

ПРИ СИГНАЛ ЗА ЕВАКУАЦИЯ:

1. При сигнал за евакуация напуснете сградата по указаните маршрути за движение.
2. При струпване пред врати и стълбища не използвайте сила, за да си направите път.
3. Съберете се на указания пункт за евакуация и проверете дали всички са напуснали сградата.

ПРИ ЗАБЕЛЯЗВАНЕ НА ПОЖАР:

1. Съобщете на вашия учител или директор на училището.
2. Съобщете на тел. 112.
3. Съобщете на пребиваващите в сградата за пожар и начало на евакуация.

ЛЕГЕНДА

	ВИЕ СТЕ ТУК		ЕВАКУАЦИОНЕН ИЗХОД
	ПОЖАРОГАСИТЕЛ		СБОРЕН ПУНКТ
	РЪЧЕН БУТОН		ПОЖАРЕН КРАН
	ЕЛ. ТАБЛО		ПЪТ ЗА ЕВАКУАЦИЯ




СИТУАЦИОННА СХЕМА





СХЕМА ЗА ЕВАКУАЦИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „СВЕТИ ДИМИТЪР СОЛУНСКИ“
гр. Белослав, кв. „Акации“

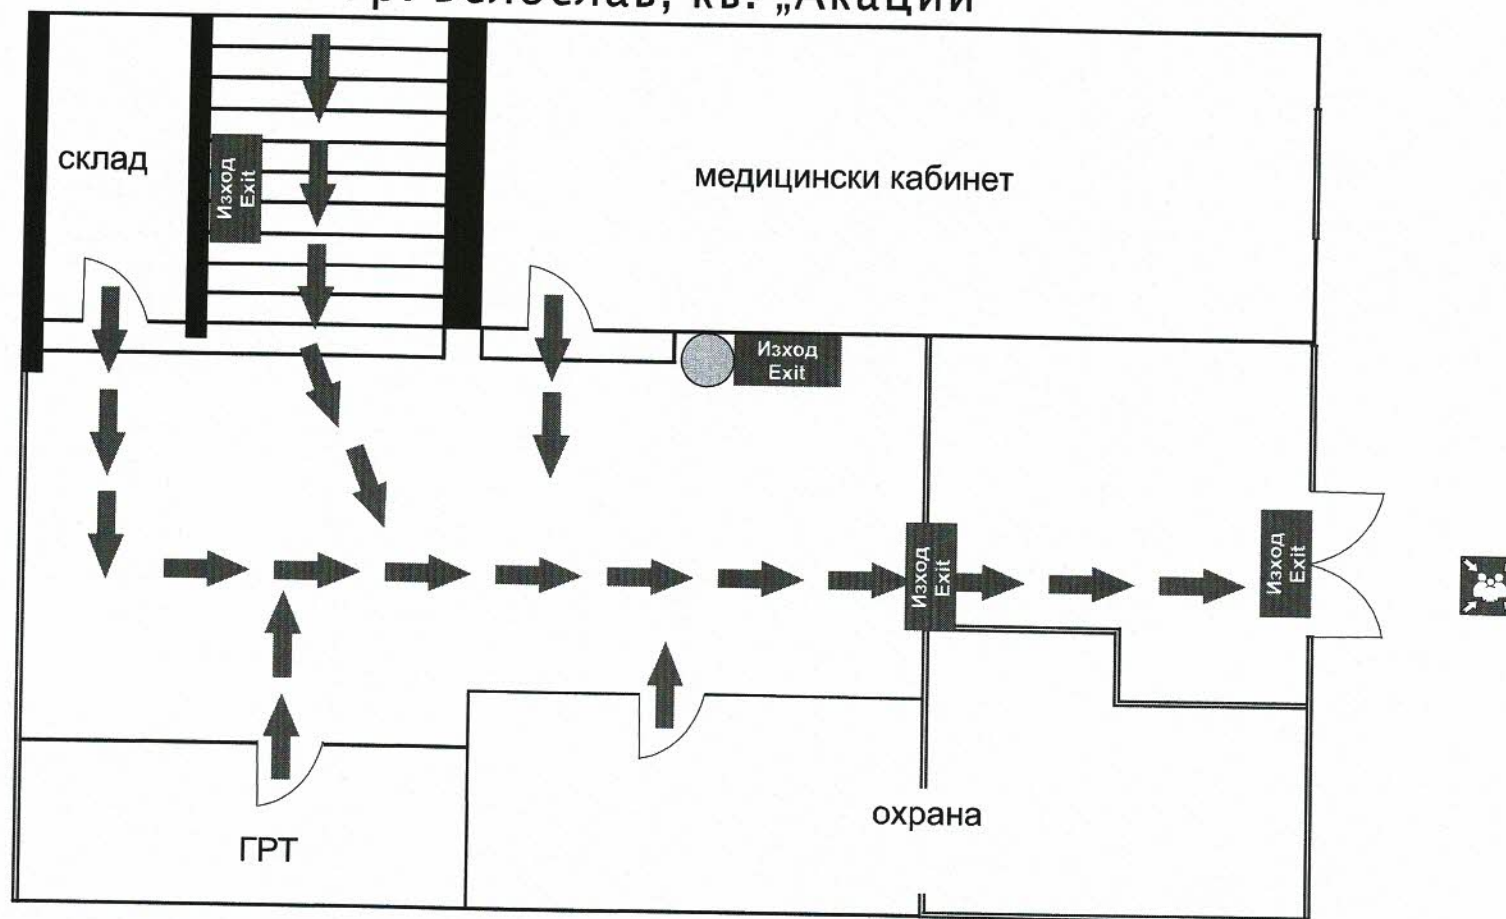

ПРИ СИГНАЛ ЗА ЕВАКУАЦИЯ:

1. При сигнал за евакуация напуснете сградата по указаните маршрути за движение.
2. При струпване пред врати и стълбища не използвайте сила, за да си направите път. Упражненият от вас излишен натиск само ще ви забави и навреди.
3. съберете се на указания пункт за евакуация и проверете дали всички са напуснали сградата.

ПРИ ЗАБЕЛЯВАНЕ НА ПОЖАР:

1. Съобщете на тел. 112.
2. Съобщете на пребиваващите в сградата за пожар и начало на евакуация.

ПРОТИВОПОЖАРНИ УКАЗАНИЯ:


ЛЕГЕНДА

- | | | |
|---------------|--------------------|------------------|
| ПОЖАРОГАСИТЕЛ | ЕВАКУАЦИОНЕН ИЗХОД | ПЪТ ЗА ЕВАКУАЦИЯ |
| РЪЧЕН БУТОН | ПОЖАРЕН КРАН | ЕЛ. ТАБЛО |
| ВНЕ СТЕ ТУК | СБОРЕН ПУНКТ | |



СХЕМА ЗА ЕВАКУАЦИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „СВЕТИ ДИМИТЪР СОЛУНСКИ“
гр. Белослав, кв. „Акации“ – СГРАДА ЗА ПРАКТИКА

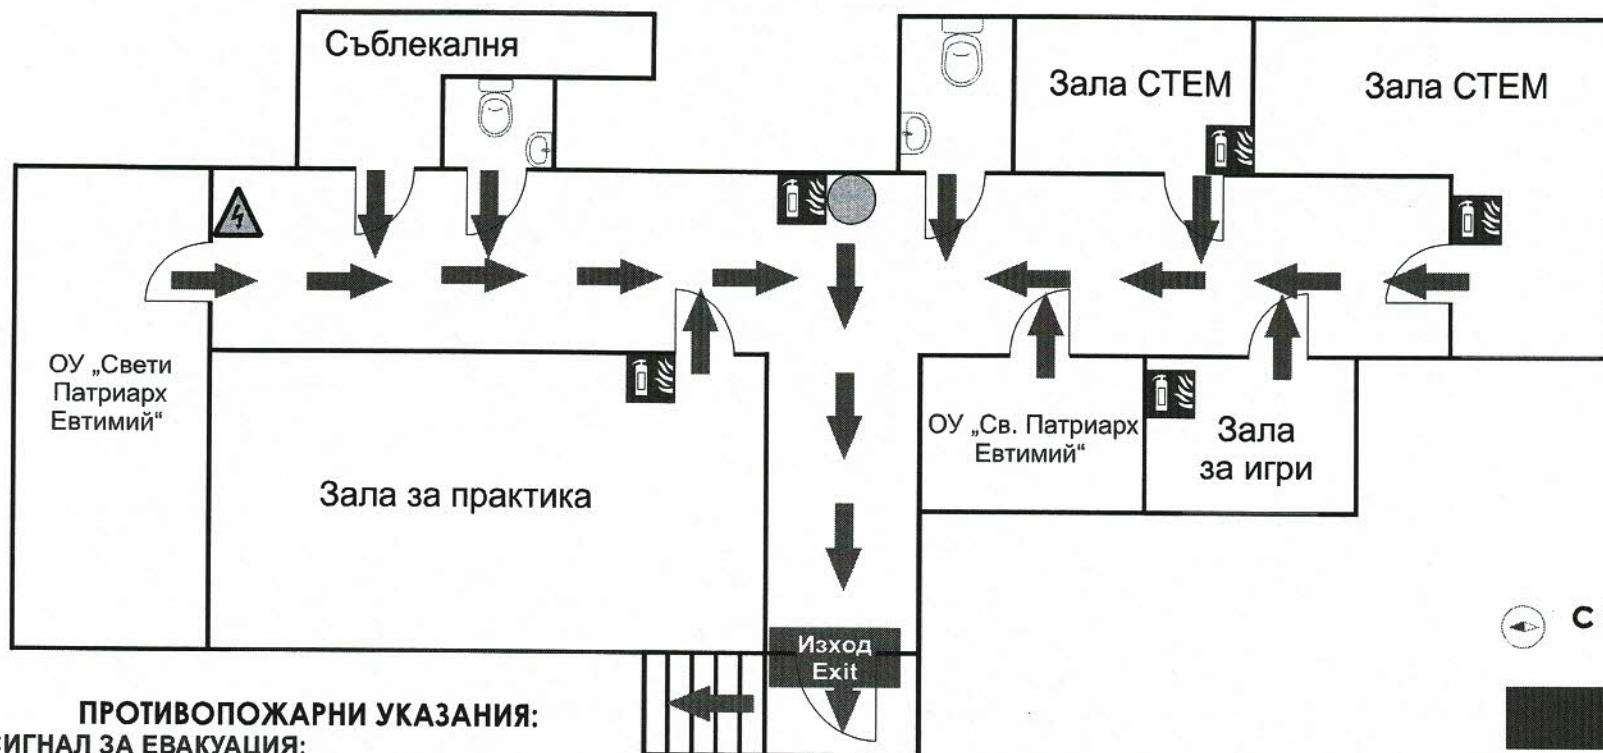

ПРОТИВОПОЖАРНИ УКАЗАНИЯ:

ПРИ СИГНАЛ ЗА ЕВАКУАЦИЯ:

1. При сигнал за евакуация напуснете сградата по указаните маршрути за движение.
2. При струпване пред врати и стълбища не използвайте сила, за да си направите път. Упражненият от вас излишен натиск само ще ви забави и навреди.
3. Съберете се на указания пункт за евакуация и проверете дали всички са напуснали сградата.

ПРИ ЗАБЕЛЯВАНЕ НА ПОЖАР:

1. Съобщете на вашия учител или директор на училището.
2. Съобщете на тел. 112.
3. Съобщете на пребиваващите в сградата за пожар и начало на евакуация.

ЛЕГЕНДА

- ВИЕ СТЕ ТУК
- ПОЖАРОГАСИТЕЛ
- ПЪТ ЗА ЕВАКУАЦИЯ
- ЕВАКУАЦИОНЕН ИЗХОД
- СБОРЕН ПУНКТ



СИТУАЦИЯ



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „СВ. ДИМИТЪР СОЛУНСКИ“

гр.Белослав, кв. „Акация“, ул. „Стефан Стамболов“ №8, тел.: 0879 823168
info-400098@edu.mon.bg

ЗАПОВЕД

№ РД 07-1532/12.09.2025год.

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, чл.31, ал.1 от Наредба 15/22.07.2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, Наредба №8121з-647 от 01.10.2014г.(изм. и доп., бр. 37 от 2021 г.) за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.




УТВЪРЖДАВАМ:

1. План за евакуация на работищите и пребиваващите в ПГ „Св. Димитър Солунски“, гр. Белослав лица при пожар или авария за учебната 2025/2026г.

инж. Диляна Стоименова
Директор на ПГ „Св. Димитър Солунски“
гр.Белослав



Приложение към Заповед № РД 07-1532/12.09.2025 год.

№ по ред	Име и фамилия	Загманна длъжност	Подпис на лицето
1	Мария Костадинова Семерджиева	Заместник-директор, учебна дейност	
2	Венелин Николов Житаров	Старши учител, по физическо възпитание и спорт	
3	Янна Венкова Иванова	Учител по общообразователен предмет биология и здравно образование	
4	Дияна Венкова Иванова	Учител по общообразователен предмет химия и опазване на околната среда	
5	Петър Тошков Иванов	Учител по математика	
6	Неделина Красиминова Енчева	Старши учител по география и икономика	
7	инж. Весиле Сали Зейнун	Старши учител, практическо обучение	
8	Даниела Василева Костадинова	Старши учител по английски език	
9	Илия Добрев Динев	Ръководител учебен център	
10	Петранка Василева Тодорова	Учител по български език и литература	
11	инж. Тонислав Здравков Димитров	Учител, теоретично обучение	
12	инж. Кристиан Цветанов Костов	Учител, теоретично обучение	
13	инж. Никола Антонов Ангелов	Учител, практическо обучение	
14	инж. Дамян Добромиров Василев	Учител, теоретично обучение	
15	инж. Диян Недялков Добрев	Учител, теоретично обучение	
16	Симона Недкова Александрова	Учител по български език и литература	
17	Васко Боянов Боев	Учител по физическо възпитание и спорт	
18	Марияна Стоянова Калчева	Счетоводител	
19	Миглена Илчева Арнаудова	ЗАС	
20	Анна Георгиева Василева	Чистач	
21	Марияна Христова Василева	Чистач	
22	Георги Кънчев Василев	Охрана	

Списък на лицата, запознати със заповедта:

№	Име и фамилия	Длъжност	Подпис на лицето
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			

УТВЪРЖДАВАМ :
/ Дилиана Стоименова /

Директор на ПГ „Св. Димитър Солунски“
гр. Белослав

Дата: 18.09.2025 г.

П Л А Н

за действие при пожар

в обект: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „СВЕТИ ДИМИТЪР
СОЛУНСКИ“ с адрес: ул. „Стефан Стамболов“ №8, кв. Акации, гр.
Белослав

I. Последователност на действията при пожар

1. Съобщаване за възникнал пожар;
 - 1.1. Работещият, забелязал или установил запалване или пожар, незабавно съобщава на тел. 112 на Отговорника по пожарна безопасност на обекта **Кристиан Костов**, на телефон **0883482915**.
 - 1.2. При известяване по т.1.1 се съобщава следното:
 - а) длъжност и фамилия;
 - б) наименование на обекта;
 - в) вид на възникналата опасност и темп на нарастване, има ли застрашени хора.
2. При постъпване на сигнал за пожар към ръководителя на обекта същият известява в зависимост на обстановката:
 - 2.1 Отговорниците по ПБ в следната последователност:
 - **Кристиан Костов** длъжност учител теоретично обучение на телефон **0883482915**.
 - длъжностна телефон
 - 2.2. Пребиваващите във всички зони за необходимостта от евакуация, както следва:
 - а) в съседните помещения и зони на зоната, в която е възникнал пожарът;
 - б) в помещения и зони, намиращи се на по-горни етажи от застрашения етаж;
 - в) при необходимост се евакуират административният и помощният персонал от помещения, разположени на по-ниски етажи.
 - 2.3. Други ведомства – елктроразпределителни компании, ВиК дружества и др.
3. Отговорниците по пожарна безопасност /ПБ/ организат незабавното напускане на застрашените лица от зоната/помещението.

II. Действия за локализиран на пожар и за свеждане на опасността и щетите до минимум

1. Изключване на електрическото захранване на етаж (сградата), в която е възникнал пожара.
2. Гасене на огнището на запалване (пожар) чрез пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари.
3. Затваряне на вратите към помещението или към зоната, обхваната от пожара, след приключване на евакуацията, за да не се допусне задимяване на съседни части на сградата.
4. Предоставяне на информация за евакуацията след пристигане на органите за ПБЗН за извършените действия по пожарогасенето и др.

III. Функции и отговорности на длъжностните лица при пожар

1. Всеки работещ, забелявал пожар, е длъжен да събщи в съответният център за спешни повиквания и да уведоми ръководителя на обекта (Отговорника по пожарна безопасност на обекта), както и застрашените лица.

2. Ръководителя на обекта или длъжностното лице, назначено със заповед за осъществяван на организацията и контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ, преценява естеството на опасността и взема решение за необходимостта от евакуация.

3. Ръководителят на обекта (Отговорника по ПБ):

- 3.1. подпомага с информация органите за ПБЗН след тяхното пристигане;
- 3.2. изключва цялостно или частично електрозахранването на обекта;
- 3.3. изключва технологичното оборудване (ако на обекта има такова).

Изготвил:

/ Кристиан Костов
,Отговорник по ПБ/

УТВЪРЖДАВАМ :
/ Диляна Стоименова

Директор на ПГ „Св. Димитър Солунски“
гр. Белослав

Дата: 18.09.2025 г.

П Л А Н

за осигуряване на пожарна безопасност при извършване на текущи ремонти и на строителни и монтажни работи, за които дейности не се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от Закона за устройство на територията (ЗУТ), включително в случаите, когато дейностите се изпълняват от други физически или юридически лица

на обект: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „СВЕТИ ДИМИТЪР СОЛУНСКИ“ с адрес: ул. „Стефан Стамболов“ №8, кв. Акации, гр. Белослав

I. Общи положения

1. Настоящият план е разработен на основание чл.9, ал.1, т.3 от Наредба № 8121з -647 /01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.
2. С плана се определят минималните изисквания за осигуряване на пожарната безопасност при извършване на текущи ремонти и на строителни и монтажни работи.
3. Планът цели да осигури безопасността на хората и да се сведат до минимум материалните загуби при възникнал пожар или авария.
4. Планът се отнася за дейности, за които не се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
5. Когато дейностите се изпълняват от други физически или юридически лица, същите са задължени стриктно да спазват изискванията залегнали в плана.
6. При извършване на текущи ремонти или на строителни и монтажни работи на обектите (за които не се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от ЗУТ), свързани с преминаване през пожарозащитните прегради на тръбопроводи, въздухопроводи, кабели и други съоръжения и комуникации, в местата на преминаването им преградите се уплътняват с продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, без да се намалява огнеустойчивостта им.
7. При извършване на текущи ремонти или на строителни и монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от ЗУТ, в обектите се влагат продукти, съответстващи на изискванията по чл. 5 и 6 от Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
8. При извършване на текущи ремонти или на строителни и монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от ЗУТ, свързани с подмяна на съществуващи димоуплътнени врати, в обектите се влагат димоуплътнени врати съгласно § 1, т. 19 от допълнителните разпоредби на наредбата.

9. При експлоатацията на обектите, при извършването на текущи ремонти и при поддържането на електрическите инсталации, уреди и съоръжения не се разрешава:

- използването на нестандартни и/или подсилени предпазители в електрическите табла;

- съхраняването на материали или престоят на транспортни и други технически средства върху ревизионните шахти на тунели с електрически кабели, в помещенията на главните разпределителни табла, както и разполагането на горими материали на разстояние, по-малко от 1 m, от главни и разпределителни електрически табла;

- нарушаването на степента на защита на електрическите съоръжения (IP) и категорията на експлозивна защита на електрическите съоръжения, работещи в места от групи "Повишена пожарна опасност" и "Експлозивна опасност" съгласно глава дванадесета от Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

- полагането на проводници и монтирането на елементи на електрическите инсталации в нарушение на изискванията, определени в глава дванадесета от Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

- нарушаването на инструкциите на производителите за монтаж и експлоатация на електрически съоръжения и изделия;

- използването на електронагревателни уреди (ютии, котлони, бързовари и други подобни) извън специално оборудваните за тази цел непожароопасни места, определени със заповедите по чл. 9, ал. 2, т. 2 и 4;

- влагането на стационарни електрически съоръжения и използването на преносими електрически съоръжения, апарати и уреди със степен на защита (IP) и с категория на експлозивна защита, несъответстваща на изискващата се за местата от групи "Повишена пожарна опасност" и "Експлозивна опасност" съгласно глава дванадесета от Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

II. Мероприятия преди ремонта за подготовка на обекта за осигуряване на ПБ при извършване на отделни дейности

1. Да се проведе инструктаж по безопасност и здраве при работа на всеки работещ, съгласно Наредба № РД-07-2 от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 102 от 2009 г.), като се отчитат характерът на изпълняваната работа, конкретните условия на работното място и съществуващият професионален риск. Инструктажите се провеждат от отговорника по ПБ по реда на наредбата и се документират.

2. Помещенията и външните технологични съоръжения преди извършване на отделни дейности да се оборудват с пожаротехнически средства, съгласно приложение № 2 от Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

3. Противопожарните съоръжения, пожарните кранове, устройствата за алармиране или оповестяване, евакуационните пътища и изходи, както и забранените места за пушене и използване на открит огън да се обозначават със знаци съгласно Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

4. Входовете на помещенията от групи „Повишена пожарна опасност“ и „Експлозивна опасност“, пожарните хидранти и пожарните водоеми да се обозначават със знаци съгласно Наредба № 8121з -647 /01.10.2014г

5. Организирането и обособяването на складовите площи за съхраняване на материали да се извършва при спазване изискванията на Наредба № Из-1971 от 2009 г. и на указанията в инструкциите на производителя.

6. При необходимост да се актуализират заповедите, с които се регламентират: редът за извършване на огневи работи, редът за използване на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения, забранените места за пушене и използване на открит огън и редът за използване на електрически уреди и съоръжения, в т.ч. изключване на електрическо-то захранване след приключване на работното време.

7. При извършване на текущи ремонти и на строителни и монтажни работи на обекта да се допускат до работа само лица, притежаващи необходимата правоспособност или квалификация по определените дейности.

III. Мероприятия по време на ремонта за осъществяване на контрол при извършване на отделни пожароопасни дейности

1. При извършване на текущи ремонти или на строителни и монтажни работи, в обектите се влагат продукти, съответстващи на изискванията по чл. 5 и 6 от Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

2. В сградите и помещенията не се разрешава влагане на продукти за покрития на вътрешни и външни повърхности, както и за технологични инсталации, уредби и съоръжения (вентилационни, отоплителни, електрически и др.), които са с класове по реакция на огън, несъответстващи на определените в Наредба № Из-1971 от 2009 г.

3. Пътищата за противопожарни цели се поддържат така, че да бъде осигурен безпрепятствен достъп до обектите и водоизточниците. Преди затваряне на отделни участъци от тези пътища, незабавно се уведомява съответната РСПБЗН.

4. По време на ремонта не се разрешава заключване (блокиране в затворено положение) на врати, поставяне на материали и оборудване, както и изграждане на други препятствия в коридорите, стълбищата и по другите пътища за евакуация в обектите, с които се създават предпоставки за затрудняване на безопасната евакуация.

5. При извършване на дейности, свързани с преминаване през пожарозащитните прегради на тръбопроводи, въздухопроводи, кабели и други съоръжения и комуникации, в местата на преминаването им преградите се уплътняват с продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, без да се намалява огнеустойчивостта им.

6. При извършването на текущи ремонти не се разрешава:

- нарушаването на степента на защита на електрическите съоръжения (IP) и категорията на взривозащитата на електрическите съоръжения;

- съхраняването на материали в помещенията на главните разпределителни табла, както и разполагането на горими материали на разстояние, по-малко от 1 m, от главни и разпределителни електрически табла;

- използването на електронагревателни уреди (ютии, котлони, бързовари и други подобни) извън специално оборудваните за тази цел непожароопасни места.

- полагането на проводници и монтирането на елементи на електрическите инсталации в нарушение на изискванията, определени от Наредба № Из-1971 от 2009 г.

- използването на нестандартни и подсилени предпазители в електрическите табла

- използването на неизправни отоплителни инсталации, уреди и съоръжения, както и в несъответствие с техническите изисквания за техния монтаж и експлоатация;

- оставянето без наблюдение на печки с твърдо, течено и газово гориво и други отоплителни уреди (с изключение на тези с автоматичен режим на работа);

- разполагането на локални отоплителни уреди и на димоотводните им тръби на разстояние, по-малко от 0,5 m, от горими продукти .

7. Огневите работи в обекта се извършват само на временни места при стриктно спазване на глава V от Наредба № 8121з -647 /01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

8. В случай на пожар или авария в процеса на извършване на текущи ремонти или на строителни и монтажни работи, строителят или техническият ръководител незабавно уведомява съответната служба за ПБЗН и следи за изпълнението на мероприятията, заложи в плана за за евакуация на работещите и на пребиваващите на обекта лица при пожар или авария.

IV. Мероприятия за осигуряване на ПБ след ремонта

1. Изпълнителят на ремонта или на строителните и монтажни работ да изготви протоколи за съответствие на вложените строителни продукти с изискванията на Наредба № Из-1971 от 2009 г.

2. Отговорникаът по пожарна безопасност да извърши проверка :

- на пожаротехническите средства, пожарните кранове ,пожарните хидранти, устройствата за оповестяване, евакуационните пътища и изходи и др.;

- за съответствие на знаците по ПБ и местата където са поставени с изискванията на Наредба № РД-07/8 от 2008 г.и Наредба № 8121з -647 /01.10.2014г

-спазени ли са изискванията на Наредба № Из-1971 от 2009 г. при обособяването на складовите площи за съхраняване на материали .

За резултатите от проверките да се изготвят протоколи и приложат към досието на обекта.

При констатиране на несъответствия с изискванията на нормативните актове,

да се вземат мерки за тяхното отстраняване.

С настоящия план да се запознаят всички служители(работници) и физическите или юридически лица извършващи текущи ремонти и строителни и монтажни работи на територията на обекта.

Нарушителите носят дисциплинарна отговорност по Кодекса на труда.

Настоящата инструкция да се актуализира при всяка промяна във функционалното предназначение на обекта и веднъж годишно.

Прилагането на инструкцията да бъде съпътствано с издаване на заповеди, инструкции ,планове и други актове.

Контрол по спазване на инструкцията възлагам на отговорника по ПБ.

Изготвил:

/ Кристиан Костов
,Отговорник по ПБ/

УТВЪРЖДАВАМ :

/ Диляна Стоименова /

Директор на ПГ „Св. Димитър Солунски“
гр. Белослав

Дата: 18.09.2025 г.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА (ИНСТРУКЦИЯ)
ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА ЗАПАЛВАНИЯ, АВАРИИ И ПОЖАРИ В
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „СВЕТИ ДИМИТЪР СОЛУНСКИ“
с адрес: ул. „Стефан Стамболов“ №8, кв. Акации, гр. Белослав
на основание на чл.9, ал. 1 от НАРЕДБА № №8121з - 647 от 01 октомври 2014 г.
за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
(ДВ, бр. 44 от 2014 г.)

1. Общи положения за обекта

1.1. ПГ „Св. Димитър Солунски“ има следното разпределение на помещения и етажи:

II. Основна сграда

Първи етаж – стая на охрана, помещение за ГРТ, медицински кабинет, склад;

Трети етаж – седем /7/ учебни стаи, склад, санитарни помещения; стая на директора; канцелария, библиотека, архив.

III. Физкултурен салон

IV. Сграда за учебна практика и работилница

-заваръчно помещение; зала за практика, STEM, зала за игри.

- в същата сграда се помещават помещения, които се използват от ОУ „Патриарх Евтимий“.

V. Актова сграда

- Актова зала; стая за отпих, 5 бр. помещения които са в процес на ремонт.

1.2. Общ брой на работещи лица: 25;

1.3. Максимална численост на обекта: 336.

1.4. В училището и прилежащите сгради разполагат с следните изходи за евакуация на работещите и учениците в случай на авария или пожар, както следва:

- Основна сграда – 2 изхода;
- Сграда за учебна практика – 2 изхода;
- Актува сграда – 1 изход.

1.5. На територията на училището има монтирани пожарни хидранти, както следва:

- един /1/ бр. на 8 м от основната сграда;
- един /1/ бр. за сграда за учебна практика и актова сграда;
- на 10 м пред входа на двора на училището.

2. Общи изисквания към територията на обекта

1. Териториите на обекта се поддържат постоянно в добър порядък и системно да се почистват от горими отпадъци. Горимите отпадъци се събират на определените от Управителя пожарообезопасени места и периодично се изнасят извън сградите.

2. Помещенията на територията на обекта се поддържат чисти от прах и отпадъци. За целта почистването се извършва ежедневно.

3. Териториите на обекта се поддържат в техническото състояние, в което са

въведение в експлоатация, и в съответствие с изискванията на тази наредба.

4. Към всички помещения, съоръжения, водоизточници и противопожарни средства са осигурени и поддържат пътища за евакуация и свободни достъпи.

5. Териториите на обектите се осигурят с външно осветление.

6. През зимния сезон районите, площадките, паркингите и подходите се почистват от сняг и се опесъчават.

7. Откритите площи и паркинги се устройват и поддържат в съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност.

8. Всички евакуационни пътища, противопожарен инвентар – противопожарни табла, пожарни хидранти, вътрешни пожарни кранове, средства за оповестяване са означени със знаци и табели, съгласно действащите стандарти.

9. Хоризонталните и вертикалните конструкции, през които преминават тръбопроводи, въздуховоди и кабели, следва да са уплътнени с негорими материали, без да се намалява границата на огнеустойчивост и газонепроницаемостта на строителната конструкция.

10. Всяка промяна на предназначението на сграда, помещение, и открито съоръжение да се съгласува с териториалните органи за ПБЗН.

11. Аварийното евакуационно и аварийното работно осветление се поддържат в изправност през целия експлоатационен срок на обекта.

12. Местоположението на пожарогасителите и пътищата за достъп до тях се обозначават със знаци съгласно Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на извънредните ситуации и Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 3 от 2009 г.).

13. Противопожарните съоръжения, пожарните кранове, стълбите за пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности, устройствата за алармиране или оповестяване, устройствата за ръчното задействане на ПИС, ПГИ и СГС, евакуационните пътища и изходи, както и местата без директна видимост към евакуационните изходи се обозначават със знаци съгласно Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

14. Входовете на помещенията в обекти от подкласове на функционална пожарна опасност Ф5.1 и Ф5.2 се обозначават със знаци, указващи категорията по пожарна опасност, съгласно т. I от приложение № 6.

15. На обектите по ал. 1 входовете на местата от групи "Повишена пожарна опасност" и "Експлозивна опасност" (съгласно глава дванадесета от Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар) се обозначават със знаци съгласно т. II от приложение № 6.

16. Асансьорите за пожарникари се обозначават със знаци съгласно т. III от приложение № 6. Знаците се поставят на етажното ниво за достъп на спасителните екипи в непосредствена близост до бутона за повикване на асансьора, както и в непосредствена близост до панела за управление на асансьора.

17. Преди настъпване на есенно-зимния период отоплителните уреди и съоръжения се проверяват и при необходимост се ремонтират за осигуряване на пожарната им безопасност.

18. Комините и дымоходните тръби, както и въздуховодите и вентилационните шахти на смукателните вентилационни инсталации за отвеждане на газове и пари, получени в резултат на температурната обработка на хранителни продукти се почистват от сажди и отлагания в началото на отоплителния период и периодично при необходимост, като се вземат мерки за ПБ.

19. Въздуховодите и вентилационните шахти на смукателните вентилационни инсталации за отвеждане на газове и пари, получени в резултат на температурната обработка на хранителни продукти, се осигуряват с негорими мастни филтри (мазиноуловители), които се почистват периодично при необходимост и

съгласно инструкциите на производителите.

20. Извършените мероприятия за осигуряване на ПБ на отоплителните уреди и съоръжения по т. 17-19 се удостоверяват с протокол с изключение на обектите от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4.

21. Пасивните и активните мерки за защита и приетите технически решения за осигуряване на пожаробезопасната експлоатация на обекта се поддържат в изправно състояние през целия експлоатационен срок на обекта с оглед спазване на изискванията на нормативните актове и техническите спецификации за безопасност при пожар.

3. Специфични изисквания към обектите

1. Свободната дворна площ на обектите се поддържа чиста от горими отпадъци, суха растителност и други растителни остатъци.

2. Пътищата за противопожарни цели и площадките за достъп до сгради с автомеханични стълби и подемници се поддържат така, че да бъде осигурен безпрепятствен достъп до обектите и водоизточниците.

3. Преди затваряне на отделни отчасти от пътищата за противопожарни цели, при което се затруднява преминаването на пожарни автомобили, преди извършване на ремонтни работи, свързани с изключване на участъци от водопроводната мрежа, както и при възникване на неизправности и повреди в помпени станции и ПГИ, изтичане на вода от пожарните водоеми или тяхното източване, незабавно се уведомява съответната РСПБЗН.

4. Външното водоснабдяване за пожарогасене на обектите се поддържа в изправно състояние през целия експлоатационен срок на обекта.

5. Пожарните хидранти и водоемите за външно водоснабдяване за пожарогасене (водоизточници и резервоари) се обозначават в съответствие с Приложение №5 към Наредба 8121з-647 от 2014 г.

6. Преди настъпване на зимния период пожарните хидранти, откритите водоеми и др. се подготвят за експлоатация при отрицателни температури.

7. Автоматичните портални врати и бариери се оборудват с устройства за ръчно задвижване.

8. На прелезите на железопътните линии от вътрешния железопътен транспорт на ведомства, дружества или предприятия се поставят настилки съгласно чл. 27, ал. 3 от Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар до горните части на релсите за осигуряване преминаването на пожарните автомобили.

4. По време на експлоатация на обекта НЕ СЕ РАЗРЕШАВА:

- свободната дворна площ да се използва в нарушение на нормативно установените изисквания за безопасност при пожар съгласно Наредба Из-1971 от 2009 г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

- да се складира материал, оборудване, отпадъчен амбалаж, както и да се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски обслужващи дейности на разстояние, по-малко от нормативно изискващото се съгласно Наредба Из-1971 от 2009 г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

- спиране и паркиране на транспортни средства, поставяне на преместваеми обекти, материали и съоръжения на разстояние, по-малко от 5 м, преди и след пожарните хидранти и постъпите, шахтите и площадките за засмукване на вода от водоемите за пожарогасене.

- използването на открит огън на територията на обекти с категория по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б (ако е свързано с технологичния процес).

- изгарянето на амбалаж, опаковки, горими отпадъци, суха растителност и други

растителни отпадъци.

- паркирането на транспортни средства и съхраняването на материали, оборудване и други подобни извън сградите на разстояние по-малко от 1,5м от крайните им евакуационни изходи – за сгради или части от тях (съгласно чл. 12 ал. 1 от Наредба Из-1971 от 2009 г.).

-монтирането на прегради, щори и завеси, както и поставянето на материали и оборудване на разстояние по-малко от 1 м пре приточните отоври, местата за подаване на чист въздух и димните люкове на вентилационите системи за отвеждане на дим и топлина.

- носимите и возимите пожарогасители, с които са оборудвани обектите, да не са технически обслужени, презаредени и хидростатично изпитвани съгласно чл. 21, ал. 3 и 4 от Наредба 8121з-647 от 2014 г.

- пожарните кранове, ПИС, ПГИ, СГС и системите за управление на дим и топлина да не са поддържани и обслужвани съгласно чл. 22, ал. 1-6 от Наредба 8121з-647 от 2014 г.

- складиране на леснозапалими течности и горими течности и на горими вещества и материали в помещения с друго функционално предназначение и в подпокривните пространства на сгарди с покриви, изпълнени от строителни продукти с класове на реакция на огън от В до F или от строителни продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън;

- използването на пропан-бутан в помещения, чийто под е разположен по-ниско от нивото на околния терен, с изключение на чл. 7 ал. 7 от Наредба за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на газовите съоръжения и инхалации за втечнени въглеродни газове, приета с Постановление №243 на МС от 2004 г.

- използване и съхранение на леснозапалими течности, горими течности в количества, по-големи от допустимите, съгласно Наредба №Из-1971 за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

- оставяне без наблюдение на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения (с изключение на такива с автоматичен режим на работа, осигурени със съответната защита);

- възпрепятстване на достъпа до електрическите табла, пожарогасителите, пожарните кранове и местата на ПИС, ПГИ, СГС и системите за управление на огън и дим;

- нарушаване на целостта и промяна на конструкцията на димоотводи, вентилационни шахти, въздуховоди и комини, както и използването им за други цели, несвързани с предназначението им.

- влагане на столове и продукти за покрития на вътрешни и външни повърхности, както и на продукти за технологични инсталации, уредби и съоръжения (вентилационни, отоплителни, електрически и др) които са с класове по реакция на огън, несъответстващи на определените в Наредба Из-1971, за които не се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от ЗУТ.

-използване и/или съхраняване в едно помещение на пълни и/или празни бутилки за втечнени въглеродни газове, които не захранват бутилкова инсталация по смисъла на Наредба за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на газовите съоръжения и инхалации за втечнени въглеродни газове, с общ обем на 0,1 м3.

- промяна на класа или подкласа на ФПО, или на категорията по ПО на сградите, помещенията и съоръженията, в нарушение на изискванията, регламентирани в Наредба Из-1971 от 209 г.

-увеличаване на броя на едновременно пребиваващите хора в сградите и помещенията, в нарушение изискванията, регламентирани в Наредба Из-1971 от 209 г.

- поставяне на материали и оборудване, както и изграждане на други препятствия в коридорите, пожарозащитните преддверия, стълбищата, рампите и по другите пътища за евакуация в обектите, в които се намалява широчината на евакуационните пътища

под нормативно изискващата се или се създават предпоставки за затрудняване на безопасна евакуация.

- поставяне на горимо оборудване и горими материали по евакуационните пътища в сградите (с изключение на евакуационните пътища в помещенията).

- **Не се разрешава заключване (блокиране в затворено положение) на врати по пътищата за евакуация от обекти в работно време и в извънработно време, когато в тях пребивават хора.** Допуска се изискванията да не се изпълняват за вратите по пътищата за евакуация, ако са спазени изискванията на чл. 43, ал. 16 (за врати без брави тип „антипаник“) и чл. 43, ал. 17 (за врати с брави тип „антипаник“) от Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

- Забранява се използването на открит огън и тютюнопушенето в обекти от подкласове на функционална пожарна опасност Ф5.1 и Ф5.2, където се използват или съхраняват ЛЗТ, ГТ, ГТ, както и материали, отделящи горими прахове или летящи частици.

- В затворените гаражи, разположени в обекти от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 и Ф5.2, за които са приложими строително-техническите правила и норми, регламентирани в Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, не се разрешава паркиране на моторни превозни средства (МПС) с автомобилни газови уредби извън зоните по чл. 664 от същата наредба.

4. Изисквания към електрическите инсталации и съоръжения

1. Техническото състояние на електрическите мрежи и електрооборудването осигуряват своята пожаробезопасна експлоатация и съответстват на Наредба №3 за Устройство на електрическите уредби и електропроводните линии от 2004г.

2. Всички неизправности в електрическите инсталации и съоръжения, които могат да предизвикат искрене, късо съединение, нагряване на изолацията на кабели и проводници над допустимото, отказ на автоматични системи за управление и др. да се отстраняват незабавно. Ако това е невъзможно, инсталациите и съоръженията да се спират от експлоатация.

3. След приключване на работния ден захранването на електрическите вериги, с изключение на това, предвидено за захранване на консуматори с непрекъсваем режим на работа, се изключва.

4. При експлоатацията, при извършване на текущи ремонти и при поддържането на електрическите инсталации, уреди и съоръжения НЕ е разрешава:

- използването на нестандартни и/или подсилени предпазители в електрическите табла;

- съхраняването на материали или престоят на транспортни и други технически средства върху ревизионните шахти на тунели с електрически кабели, в помещенията на главните разпределителни табла, както и разполагането на горими материали на разстояние, по-малко от 1 m, от главни и разпределителни електрически табла;

- нарушаването на степента на защита на електрическите съоръжения (IP) и категорията на експлозивна защита на електрическите съоръжения, работещи в места от групи "Повишена пожарна опасност" и "Експлозивна опасност" съгласно глава дванадесета от Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

- полагането на проводници и монтирането на елементи на електрическите инсталации в нарушение на изискванията, определени в глава дванадесета от Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

- нарушаването на инструкциите на производителите за монтаж и експлоатация на електрически съоръжения и изделия;

- използването на електронагревателни уреди (ютии, котлони, бързовари и други подобни) извън специално оборудваните за тази цел непожароопасни места, определени със заповедите по чл. 9, ал. 2, т. 2 и 4;

- влагането на стационарни електрически съоръжения и използването на преносими електрически съоръжения, апарати и уреди със степен на защита (IP) и с категория на експлозивна защита, несъответстваща на изискващата се за местата от групи "Повишена пожарна опасност" и "Експлозивна опасност" съгласно глава дванадесета от Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

5. Смукателните вентилационни инсталации за отвеждане на газове и пари, получени в резултат на температурната обработка на хранителни продукти се изграждат при спазване на изискванията на Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

6. Не се разрешава смукателните вентилационни инсталации за отвеждане на газове и пари, получени в резултат на температурната обработка на хранителни продукти, да са свързани към комините на сградите, към вентилационните шахти или въздухопроводите на санитарните помещения, както и към всякакви други вентилационни инсталации.

7. Допуска се отвеждането на газове и пари, получени в резултат на температурна обработка на хранителни продукти, да се осъществява към вентилационна шахта, изпълнена в общо тяло с комин на сграда, ако няма връзка между вентилационната шахта и димоходите на комина и са спазени изискванията на наредбата по ал. 1 за необходимата огнеустойчивост на шахтата и на комина.

8. Не се разрешава смукателните вентилационни инсталации за отвеждане на газове и пари, получени в резултат на температурната обработка на хранителни продукти от професионални/търговски кухни да са свързани към смукателни вентилационни инсталации за отвеждане на газове и пари, получени в резултат на температурната обработка на хранителни продукти от кухни в жилища.

9. Изхвърлянето от смукателните вентилационни инсталации по ал. 4 на газовете и парите, получени в резултат на температурната обработка на хранителни продукти от професионални/търговски кухни, се осъществява на разстояние не по-малко от 0,5 m от конструктивни елементи и покрития с класове по реакция на огън В - F или с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън.

10. При експлоатацията на отоплителните и вентилационните инсталации, уреди и съоръжения не се разрешава:

- използването на неизправни инсталации, уреди и съоръжения, както и в несъответствие с техническите изисквания за техния монтаж и експлоатация;
- употребата на ЛЗТ и ГТ за разпалване;
- сушенето и поставянето на материали и оборудване върху уреда и на разстояние, по-малко от определеното в инструкциите на производителите;
- използването на въздухопроводите, вентилационните шахти и обслужващите канали и шахти като дымоотводи или комини;
- принудителното възпламеняване на горимите отлагания по комините и вентилационните въздухопроводи и шахти;
- повторното запалване на печки с течно гориво, преди те да са се охладили;
- оставянето без наблюдение на печки с твърдо, течно и газово гориво и други отоплителни уреди (с изключение на тези с автоматичен режим на работа);
- разполагането на локални отоплителни уреди (с изключение на каталитични излъчватели с инфрачервени лъчи и термopомпени климатизатори - разделна система) и на димоходните им тръби на разстояние, по-малко от 0,5 m от конструктивни елементи, стенни покрития и тавани с класове по реакция на огън В - F или с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън;

- използване на локално отопление в сгради и помещения, в нарушение на приложимите за обектите нормативни актове за безопасност при пожар.

11. В котелните помещения не се разрешава:

- оставянето на работещи котли без контрол при липса на съответната автоматика;
- поставянето на горими материали и продукти върху конструкцията и оборудването на котлите и тръбопроводите;

- извършването на дейности и съхраняването на материали и оборудване, които не са свързани с обслужването на съответната инсталация и повишават пожарната опасност.

5. Изисквания към системите за отопление и вентилация

1. Отоплителните и вентилационни съоръжения на сградата и помещенията са устроени и се експлоатират при спазване на съответните нормативни актове и технически изисквания.

2. Преди настъпване на есенно-зимния период отплителните уреди и съоръжения се проверяват и при необходимост се ремонтират за осигуряване на пожарната им безопасност. Извършените мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност на отоплителните уреди и съоръжения се удостоверяват с протокол. В експлоатация се допускат само изправни и стандартни .

3. Не се допуска сушене на дрехи върху отоплителни съоръжения

4. Не се допуска експлоатация на локални отоплителни уреди без наблюдение.

5. Не се допуска експлоатация на отоплителни уреди на разстояние, по-малко от 0,5м до горими материали и обзавеждане.

6. Вентилационната система за отвеждане на дима от сградата да се поддържа в съответствие с изискванията на БДС EN.

6. Изисквания за пожарна безопасност при извършване на ремонтни дейности, свързани с огнени работи

1. Извършването на огнени работи се допуска само в изключителни случаи по ред определен със заповед.

2. Огневите работи се извършват на постоянни и временни места.

3. Постоянните и временни места за извършване на заваръчни дейности се оборудват с пожаротехнически средва съгласно Приложение №2 към чл.3, ал.2 от Наредба №Из-1971 за строителн-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

4. При планувани основни ремонти, преустройства, реконструкции и др. да се изготвя и утвърждава план за осигуряване на ПБ, който включва:

* мероприятия преди ремонта;

* мероприятия по време на ремонта и контрол при извършване на видове дейности;

* мероприятия по ПБ след приключване на ремонта;

5. Отстраняването на аварии, свързани с огнени работи, могат да започнат след вземане на всички необходими мерки за ПБ.

6. Да извършват огнени работи се допускат само лица със съответната квалификация и преминали инструктаж.

- Всички служители и работници на външни фирми и организации, извършващи дейности по ремонти, абонаментно обслужване на инсталации и съоръжения, сервиз и др., са длъжни да спазват изискванията на Вътрешните правила за ПБ .

- Под понятието огнени работи следва да се разбира "работи и дейности по заваряване, рязане и запояване на метали и сплави по начин и способи, утвърдени в страната".

7. Изисквания към персонала работещ на обекта

7.1. На работа се допускат лица, преминали въвеждащ инструктаж по охрана на труда, хигиена на труда и противопожарна охрана съгласно изискванията.

7.2. Всеки работник или служител е длъжен:

- да провери и да остави в пожаробезопасно състояние своето работно място, апаратите, машините, съоръженията и др., с които работи, което се удостоверява по ред определен от собственика или ръководителя на обекта;

- да знае задълженията си, произтичащи от планове по чл. 9, ал. 1, т.2-4, както следва:

- * планове за действие на личния състав за гасене на пожари, включително реда за аварийно спиране на технологичното оборудване, газоснабдяването, топлоснабдяването, електрозахранването и др.

- * планове за осигуряване на ПБ при извършване на текущи ремонти и на строителни и монтажни работи на обектите, за които не се изисква разрешение за строеж;

- * планове за евакуация на работещите и на пребиваващите на обекта лица при пожар или авария, включително схематичната част, ако има така.

- да може да работи с пожаротехническите средства за гасене на пожари и с пожарни кранове;

- да познава пожарната и експлозивната опасност на работните места, както и начините за предотвратяване, намалява и ограничаване на опасностите и рисковете, свързани с работното оборудване, машините, съоръженията и технологичните процеси, използваните материали и пътните маршрути, опасни зони и др.

- да участва в провеждането на учебни евакуации в обекта в съответствие с планове по чл. 9, ал.1 т. 4.

- телефоните за връзка с ПБЗН, Полиция и Бърза помощ и номер 112;

- вътрешната планировка на сградата, в която работи;

- всеки, който пръв забележи пожар или запалване, следва да уведоми за това незабавно на тел : 112 и на преките си ръководители.

7.3. Всеки работни или служител е длъжен да спазва мерките за безопасност:

- при гасене с вода да се изключи напрежението на електроуредите;**

- да се избягва влизането в силно задимени зони – опасност от натравяне;**

- при напускане на помещенията да се затварят вратите за ограничаване достъпа на пожара и неговите фактори към помещенията;**

- да не се гасят с вода електроуреди под напрежение, леснозапалими течности, масла, олио, нафта, разпределители.**

7.4. На работа се допускат само лица преминали инструктаж по безопасност и здраве на работа, включващ теми по противопожарна охрана, а именно:

- пожарна безопасност;

- пътища на евакуация и аварийни изходи;

- водове уреди за първоначално гасене и действие с тях.

7.5. Лицата, които извършват почистването, зареждането и запалването (включването) на отоплителните и други уреди и съоръжения, и лицата, които използват тези уреди и съоръжения, са отговорни за тяхната пожаробезопасна експлоатация.

7.6. Лицата, на които е възложено да оперират с ПИС и лицата по чл. 22, ал. 6 са длъжни:

- да познават инструкциите им за експлоатация;

- да могат да работят с тях;

- писмено да уведомяват ръководителя на обекта за всяка констатирана неизправност на системите/инсталациите или пожарните кранове, както и за всеки сигнал за повреда на системите/инсталациите.

7.7. Лицата, на които е възложено да осъществяват контрол на носимите и возимите пожарогасители, носят отговорност за:

- поставяне на пожарогасителите в съответствие с изискванията на чл. 23, ал. 2;
- осигуряване на безпрепятствен достъп до пожарогасителите;
- писмено уведомяване на ръководителя на обекта при наличие на несъответствие на пожарогасител с изискванията по чл. 21, ал. 1, т. 3 - 7 с предложение за предприемане на съответното коригиращо действие (техническо обслужване или отстраняване от експлоатация на пожарогасителя).

7.8. Лицата, на които е възложено да осъществяват контрол на аварийното евакуационно и аварийното работно осветление, носят отговорност за писмено уведомяване на ръководителя на обекта за всяка констатирана неизправност на същото осветление с предложение за предприемане на съответното коригиращо действие.

8. Случаи, в които е задължително да се уведоми териториалният орган за ПБЗН в района на обекта

- при ремонтни дейности, свързани с изключване на участъци от водопроводната мрежа;
- при предстоящо затваряне на отделни участъци от пътища, което възпрепятства минаването на противопожарни автомобили;
- при извършване на заваръчни дейности в пожароопасни или взривоопасни места;
- при извършване на заваръчни дейности в почивни дни.
- При организиране на мероприятия и извършване на дейности, с които временно се променя нивото на пожарната опасност на обектите (увеличава се броя на едновременно пребиваващите хора, поставя се технологично оборудване, увеличаващо риска от пожар и др.), се разработват и представят в съответната **РСПБЗН в 14-дневен срок преди мероприятиято или извършването на дейността** планове за осигуряване на ПБ, като задължително се осигуряват условията за безопасна евакуация при спазване изискванията на глава седма от Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и изискванията на тази наредба.

Настоящите правила се издават на основание чл.9 от Наредба №81213-647 от 01.10.2014г. на МВР и са задължителни за служителите на фирмата, наемателите, и всички физически и юридически лица изпълняващи дейност на територията на обектите.

Към нарушителите ще се прилагат строги административни санкции по КТ и по Закона за МВР.

Настоящата интрукция да се актуализира при всяка промяна във функционалното предназначение на обекта и веднъж годишно.

Прилагането на Вътрешните правила да бъде съпътствано с издаване на заповеди, интрукции, планове и други актове.

Изготвил: .

/ Кристиан Костов,
Отговорник по ПБ/

ЗАПОВЕД

№ 1 /18.09.2025г.

ОТНОСНО: Редът за извършване на огневи работи, съгласно изискванията на чл. 9, ал. 2, т. 1 от НАРЕДБА № 8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

ЗАПОВЯДВАМ

1. **В обекта НЯМА постоянни места за извършване огневи работи.**
2. **Огневи работи да се извършват само на временни места на обекта.**
3. **Преди извършване на временни места за огневи работи Собственикът (Ръководителят) на обекта или лицето по силата на сключен договор преди извършване на огневи работи на временни места издава **АКТ за извършване на огневи работи на временни места** /по приложение №8 от Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г. /.**
4. Акта да се регистрира в **дневник** / по приложение №10/ от същата наредба.
В акта за огневи работи се определят ръководителят на огневи работи и лицата за изпълнение на дейностите за всеки отделен случай.
 - Валидността на **за извършване на огневи работи на временни места** е до три /3/ дни. При промяна на условията при които е издаден актът се издава нов.
 - **Временните места за извършване на огневи работи да бъдат оборудвани с 1 бр. Прахов пожарогасител 12 кг. клас АВС, 1 бр. Водопенен (вода с пеннообразувател) пожарогасител 9 лтр. клас в и 1 бр. Противопожарно одеало тежък тип – 1.50x1.50, а по преценка на ръководителя на огневи работи – и с допълнителни пожаротехнически средства.**
5. При наличие на условия за образуване на експлозивна среда от пари или газове лицето, което издава акта, организира вземането на проба за анализ на средата на всеки два часа.
 - Необходимите измервания се извършват от звена и специалисти на собственика на обекта или от акредитирани лица.
 - Резултатите от анализа се отразява в протоколи за определяне на експлозивната опасност на средата, които са неразделна част от акта за извършване на огневи работи.
 - Акта за извършване на огневи работи и протоколите за определяне на експлозивната опасност на средата се съхраняват от издалия акта най-малко три дни след изтичане на срока, за който са издадени.
 - В случай на пожар или експлозия актър за извършване на огневи работи и протоколите за определяне на експлозивната опасност на средата се предават на компетентни органи при поискване.
5. Огневи работи се извършват от правоспособни лица съгласно Наредба №7 от 2002г. за условията и реда за придобиване на знания на правоспособност по заваряване (обн. ДВ, б. 100 от 2002г.л изм. Бр. 95 от 2003г., бр. 37 от 2006г. и бр. 9 от 2009г.).
6. **Преди извършване на огневи работи ръководителят и работещите :**
 - Временните и постоянните места, където се извършват огневи работи, се почистват предварително от горими материали, суха растителност и други растителни остатъци в радиус не по-малък от дадения в приложение № 11. При извършване на абразивно рязане или шлифване на метали разстоянията се увеличават 1,5 пъти.

- когато горимите материали и контрукции не могат да бъдат отстранени, те се защитават от топлината и искрите с щитове или завеси от продукти с клас на реакция на огън най-малко А2 с висовина най-малко 1.80м.

- когато огневи работи се извършват на височина над кота прилежащ терен, горимите материали и контрукции във вертикална посока, които не може да бъдат отстранени, се защитават от топлината и искрите с щитове и завеси от негорим материал. Щитовете и завесите служат като препятствие срещу попадането на искрите върху горимите материали, включително и в отворите в междуетажните контрукции.

7. По време на работа изпълнителите на огневи работи:

- не допускат падане на искри, разтопен метал и остатъци от електроди върху горими контрукции и материали;

- следят изправността на уредите и съоръженията, с които се извършват огневи работи;

- преустановяват незабавно огневи работи при промяна в условията, при които е издаден акт за огневи работи; повторно започване на работата се допуска след осигуряване на условията за безопасност;

- изключват незабавно уредите и съоръженията, с които се извършват огневи работи, при възникване на запалване или пожар;

- съобщават незабавно на телефон 112 при възникване на запалване или пожар и предприемат гасителни действия с наличните пожаротехнически средства, когато това поставя в опасност живота и здравето им.

8. След приключване на работата на ръководителят и работещите извършващи огневи работи уведомяват отговорника по пожарна безопасност на обекта.

9. След приключване на работа ръководителят и изпълнителят на огневи работи проверяват работните места за осигуряване на пожарна безопасност като обръщат внимание на райна около и под мястото на огневи работи. Резултатите от проверката се регистрират в акта.

10. Временните места, на които се извършват огневи работи, се наблюдават в продължение на не по-малко от 3 часа след приключване. Лицето, което извършва наблюдението се назначава от издалия акта или от ръководителя на огневи работи срещу подпис, като името му се вписва в т.8 от акта за извършване на огневи работи на временни места.

11. Резервоарите, цистерните, тръбопроводите, апаратите и др., използвани за ЛЗТ, ГТ и ГГ, на които ще се извършват огневи работи, се изключват (изолират) от съседните инсталации и съоръжения. Всички люкове, контролни и други отвори на заваряваните резервоари, съдове и други по време на огневи работи трябва да са отворени и в тях да се поддържа постоянна вентилация така, че да не се допуска образуването на експлозивоопасна среда.

12. Не се разрешава извършване на огневи работи:

- преди да са изпълнени всички мероприятия, предвидени в акта;

- при неизправни заваръчни уредби и съоръжения и такива, чието съответствие не е оценено и удостоверено в съответствие със съществените изисквания, определени в чл.7 в Закона за техническите изисквания към продуктите;

- при електроогневи работи – когато захранващата с електрически ток стационарна мрежа не е осигурена със съответстващата защита – автоматично изключване на захранването, или когато са извършени промени, с които се нарушава ефективната работа на защитата;

- когато в процеса на работа е възможно образуване на експлозивоопасни онцентрати на пари, газове или горими прахове;

- когато изпълнителите не притежават правоспособност за съответния вид заваряване;

- когато не са осигурени изискващите се пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари.

- на временни места без да е издаден акт по чл. 68, ал. 1 от Наредба 8121з-647 от 2015 г..

Заповедта да се доведе до знанието на личния състав.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на длъжностното лице, което издава акта за извършване на огневи работи на временни места.

При настъпване на изменение лицето, упражнява контрол по изпълнението на заповедта е длъжно да уведоми Управителя, с цел актуализация на заповедта.

Директор:

/Диляна Стойменова



за регистриране на огневи работи в

[illegible]

А К Т
За извършване на огневи работи на временни места
/по Приложение №8 към чл. 68, ал. 1 от Напредба №81213-647 от 01.10.2014г./

1. Място на работата:
(цех, помещение, съоръжение и т.н)

2. Характер на работата:
(електрозаварка, газозаварка, поялна работа и т.н)

3. Определям ръководител на огневи работи :.....
(име, презиме и фамилия) (длъжност)

4. Определям изпълнител на огневата работа:.....
.....
.....
(име, презиме и фамилия) (търговец, учреждение, организация, адрес)

5. С бригада от: А)
 Б)
 В)

6. Актът е валиден от часа на 20... г. до часа на 20... г.

7. Мероприятия, които следва да се извършат за осигуряване безопасното извършване на огневи работи:

а) преди работа:

1.
2.
3.

(попълва се от ръководителя на огневи работи)

б) по време на работа:

1.
2.
3.

(попълва се от ръководителя на огневи работи)

в) след работа:

1.
2.
3.

(попълва се от ръководителя на огневи работи)

г) допълнителни противопожарни мероприятия:

1.
2.
3.

(попълва се от издалия акта или от отговорника по ПБ)

8. Лицето, определено да наблюдава огневи работи:

.....
(име, фамилия, подпис)

Акта е издаден на 20...г. вч. във връзка с чл. 68, ал.1

Издаде акта:

(име, фамилия) (подпис)

9. Извършена проверка за спазване на изискванията за ПБ преди започване на огневи работи:
.....20...г. вч.

.....

(име, презиме, фамилия (подпис) на отговорника по ПБ)

Извършена проверка за осигуряване на ПБ след приключване на огневи работи:

.....20...г. вч

Изпълнител на огневи работи: :.....

(име, фамилия) (подпис)

Ръководител на огневи работи:.....

(име, фамилия) (подпис)

Този акт се състави в два еднообразни екземпляра - по един за ръководителя на огневи работи и за собственика (ръководителя) на обекта.

ЗАПОВЕД

№ 2 /18.09.2025г.

ОТНОСНО: редът за използване на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения във връзка на чл. 9, ал. 2, т. 2 от НАРЕДБА № 8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

ЗАПОВЯДВАМ:

1. Длъжностното лице **Георги Кънчев Василев на длъжност пазач** да проверява ежегодно изправността на отоплителните и нагревателни уреди и съоръжения през периода от 15.09. до 30.09., но преди започване използването на отоплителните уреди и съоръжения за съответната календарна година и констатираните нередности да се отстраняват от компетентни лица, като всичко това се удостоверява ежегодно с **протокол**. В експлоатация се допускат само изправните и стандартни отоплителни уреди.

2. Назначавам за отговорници на отоплителни уреди или ел. съоръжения лицата определени в таблицата. Същите отговарят за пожаробезопасната им експлоатация. Таблицата се актуализира ежегодно, само ако има промяна от координаторът на дейността по ПБ и заповедта се изготвя отново при промяна на отговорниците:

Таблица
за разположението, видовете и отговорниците на отоплителните уреди или съоръжения

№	помещение	вид отоплителен уред или съоръжение	отговорник	подпис	/дата на инструктажа/
1	2	3	4	5	6
1	Котелно помещение	Котел на газ	Георги Кънчев		
2	Актова зала	Климатик	Георги Кънчев		
3	Сграда за учебна практика	Климатик	Георги Кънчев		

Забележка:

- В таблицата се посочват всички предвидени отоплителни уреди и нагревателни съоръжения
- При наличие на забележки в разпоредителен документ от контролните органи на РСПБЗН, таблицата се преработва.

3. Основни правила за пожаробезопасна експлоатация на електрически отоплителни и нагревателни уреди през есенно – зимния отоплителен период:

- ✓ Да се ползват ел. нагревателни и отоплителни уреди с огнеустойчива подложка, когато са монтирани върху горима основа. Разстоянието от отоплителния уред до горими предмети да е над 1 м.
- ✓ Да не се оставят да работят без наблюдение.
- ✓ Никога не оставяйте включени уреди без наблюдение!
- ✓ При напускане на обекта още веднъж се убедете, че сте изключили уредите;
- ✓ При необходимост от ремонт на електрически уреди и съоръжения се доверявайте само на специалисти.
- ✓ Включвайте електроуредите само към силови токови кръгове с подходящо за целта сечение на проводниците.
- ✓ Оставянето без наблюдение на печки с твърдо, течено и газово гориво и други отоплителни уреди (с изключение на тези с автоматичен режим на работа);
- ✓ разполагането на локални отоплителни уреди (с изключение на каталитични излъчватели с инфрачервени лъчи и термопомпени климатизатори - разделна система) и на димоходните им тръби на разстояние, по-малко от 0,5 m от конструктивни елементи, стенни покрития и тавани с класове по реакция на огън В - F или с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън;

4. НАРЕЖДАМ следните правила за спазване с газов котел:

4.1. Инсталацията в котелното помещение да се експлоатира при спазване на изискванията за техническа, пожарна и аварийна безопасност.

4.2. При задействане на аварийната сирена, незабавно да се уведоми оторизирания техник, който извършва поддръжка на котелната инсталация. Това означава, че се е получил теч на газ, като ел. магнет вентила е спрял подаването му към горелката и се е включил аварийният смукателен вентилатор.

4.3. Да се следи за ненарушаване на оборудването с пожаротехнически средства за първоначално гасене, което за всеки котел е: 6кг. прахов пожарогасител, 12кг. прахов пожарогасител и ПП одеяло тежък тип.

4.4. Веднъж годишно да се прави профилактичен преглед на котелната инсталация от представител на оторизирана фирма, като се попълват съответните документи, а копие от тях се съхранява при отговорника по ПБ.

4.5. В котелното помещение не се допуска:

4.5.1 Извършването на дейности и съхраняването на материали и оборудване, несвързани с обслужването на инсталацията.

4.5.2 Работа при неизправна автоматика и КИП.

4.5.3 Поставянето на горими материали и продукти върху конструкцията и оборудването на котела и тръбопроводите.

4.5.4 Влизането на външни лица.

4.6. Отговорник за почистването, зареждането и запалването/включване/на отоплителната инсталация е назначен със заповед огняр.

Директор: _____

/Дилиана Стоименова



ПРОТОКОЛ

за проверка и ремонт на отоплителни уреди и съоръжения преди есенно-зимния сезон

преди започване на отоплителния сезон за извършена проверка на всички отоплителни уреди и съоръжения, които ще се използват. Тези, които са за ремонт или е нарушено стандартното им изпълнение са нанесени в таблицата.

[illegible]

обект: **ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „СВЕТИ ДИМИТЪР СОЛУНСКИ“**
адрес: ул. „Стефан Стамболов“ №8, кв. Акации, гр. Белослав

ЗАПОВЕД

№ 3 /18.09.2025г.

ОТНОСНО: Определяне на забранените места за пушене и използване на открит огън във връзка чл. 9, ал. 2, т. 3 от НАРЕДБА № 8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

ЗАПОВЯДВАМ:

1. **ЗАБРАНЯВА** се използването на открит огън и тютюнопушенето на територията на всички закрити сградни помещения към ПГ „Св. Димитър Солунски“.
2. Да се поставят табелки **“ПУШЕНЕТО ЗАБРАНЕНО”** за маркиране на помещенията на територията на обекта.

Заподта да се доведе до знанието на личния състав.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Отговорника по пожарна безопасност, или лицето, което го замества.

Директор:

/Диляна Стоименова



ЗАПОВЕД

№ 4 /18.09.2025г.

ОТНОСНО: Редът за използване на електрически уреди и съоръжения, в т.ч. изключване на електрическото захранване след приключване на работното време, във връзка с чл. 9, ал. 2, т. 4 от НАРЕДБА № 81213-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

ЗАПОВЯДВАМ:

1. Всички електрически уреди и съоръжения, които се използват в обекта:
 - 1.1. да се експлоатират при спазване на изискванията на действащите наредби и инструкциите на производителите;
 - 1.2. да преминават периодични проверки по отношение на безопасността при експлоатацията им.
2. Всички неизправности в електрическите инсталации и съоръжения, които могат да предизвикат искрене, късо съединение, нагряване на изолацията на кабелите и проводниците, отказ на автоматични системи за управление и др., да се отстраняват незабавно;
3. Да не се нарушава на степента на защита на електрическите съоръжения и категорията на взривозащитата на електрическите съоръжения, работещи в места от групи „Експлозивна опасност“;
4. Изключването на захранването на токовите кръгове след приключване на работния ден, с изключение на това, предвидено за захранване на консуматорите с непрекъсваем режим на работа, се удостоверява в дневник по образец от: **Анна Георгиева Василева**, на длъжност хигиенист и **Марияна Христова Василева**, на длъжност хигиенист. Дневника се съхранява в **стаята на хигиенистите** съгласно чл. 12, ал. 1, както следва.

ДНЕВНИК

за изключване на електрическото захранване след приключване на работния ден

Дата	Час	Работно място	Отговорник	Подпис

5. При поддържането на електрическите инсталации, уреди и съоръжения НЕ е разрешава:

- използването на нестандартни и/или подсилени предпазители в електрическите табла;
- съхраняването на материали или престоят на транспортни и други технически

средства върху ревизионните шахти на тунели с електрически кабели, в помещенията на главните разпределителни табла, както и разполагането на горими материали на разстояние, по-малко от 1 m, от главни и разпределителни електрически табла;

- нарушаването на степента на защита на електрическите съоръжения (IP) и категория на експлозивна защита на електрическите съоръжения, работещи в места от групи "Повишена пожарна опасност" и "Експлозивна опасност" съгласно глава дванадесета от Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

- полагането на проводници и монтирането на елементи на електрическите инсталации в нарушение на изискванията, определени в глава дванадесета от Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

- нарушаването на инструкциите на производителите за монтаж и експлоатация на електрически съоръжения и изделия;

- използването на електронагревателни уреди (ютии, котлони, бързовари и други подобни) извън специално оборудваните за тази цел непожароопасни места, определени със заповедите по чл. 9, ал. 2, т. 2 и 4;

- влагането на стационарни електрически съоръжения и използването на преносими електрически съоръжения, апарати и уреди със степен на защита (IP) и с категория на експлозивна защита, несъответстваща на изискващата се за местата от групи "Повишена пожарна опасност" и "Експлозивна опасност" съгласно глава дванадесета от Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Заповедта да се сведе до знанието на личния състав.

Отговорността по изпълнението на заповедта възлагам на Отговорника по ПБ.

Директор:

/Дилиана Стоименова/



ЗАПОВЕД

№ 5 /18.09.2025г.

ОТНОСНО: Редът за обучение и подготовка на личния състав в съответствие с изискванията на наредбата във връзка с чл. 9, ал. 2, т. 5 от НАРЕДБА № 8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

ЗАПОВЯДВАМ:

Подготовката на служителите да се организира и извърши в съответствие чл. 11, ал.8 Наредба 8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, два пъти годишно, като едната да се провежда при започване на учебната година.

Организиране на противопожарната подготовка се извършва от Отговорника по пожарна безопасност на обекта.

I. Противопожарната подготовка да включва:

1. Запознаване на всички служители със задълженията им, произтичащи от:
 - планове за действие на личния състав за гасене на пожар или авария;
 - планове за осигуряване на пожарна безопасност при извършване на текущи ремонти и строителни и монтажни работи;
 - вътрешните правила /инструкции/ за осигуряване на пожарната безопасност на територията на обекта.
2. Запознаване на всички служители с правилата и нормите за пожарна безопасност на обекта определени с моите заповеди.
3. Запознаване на всички служители с пажарната и експлозивна опасност на работните места в обекта, както и начините за предотвратяване, намаляване и ограничаване на опасностите и рисковете, използваните материали и др.
4. Запознаване на всички служители за работата с пожаротехническите средства и съоръжения за гасене на пожари в обекта.

II. Провеждане на инструктаж:

1. Инструктажът да се организира и извършва в съответствие с Наредба №РД 07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
2. Инструктажите да се провеждат от Отговорника по пожарна безопасност на обекта.

Заповедта да се доведе до знанието на личния състав.

При настъпване на изменение координиращия дейността по ПБ да изготви предложение за актуализация на заповедта.

Директор:

/Диляна Стоименова/



ПРОГРАМА

18.09.2025 г.

за провеждане на начален и периодичен инструктаж по пожарна безопасност

1. Организация по спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност (ПБ):
 - 1.1 Вътрешни правила (инструкции) за осигуряване на ПБ на територията на обекта;
 - 1.2 План за действие на личния състав за гасене на пожари;
 - 1.3 План за евакуация на работещите и на пребиваващите на обекта лица при пожар или авария;
 - 1.4 Ред за използване на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения;
 - 1.5 Забранени места за пушене и използване на открит огън;
 - 1.6 Ред за използване на електрически уреди и съоръжения, в т.ч. изключване на електрическото захранване след приключване на работното време;
 - 1.7 Ред за обучение и подготовка на личния състав по ПБ;
 - 1.8 Правилата за ПБ на обекта в извънработно време;
 - 1.9 Ред за събиране и отстраняване на горимите отпадъци;
 - 1.10 Учебни евакуации. Периодичност и организация за провеждане;
 - 1.11 Работа с техническите средства за първоначално пожарогасене.
2. Други специфични правила и задължения по ПБ.

УТВЪРЖДАВАМ:
/Диляна Стоименова директор/



ЗАПОВЕД

№ 6 /18.09.2025г.

ОТНОСНО: Организиране на противопожарната безопасност в извън работно време за обекта, във връзка с чл. 9, ал. 2, т. 6 от НАРЕДБА № 8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

ЗАПОВЯДВАМ:

Да се извършат следните мероприятия преди приключване на работното време:

1. Всеки работник /служител/ в края на работното време, преди почивни и празнични дни:
 - да провери и да остави в пожаробезопасно състояние своето работно място, апаратите, машините, съоръженията и др., с които работи, което се удостоверява по ред определен от собственика или ръководителя на обекта;
 - да съберат и изнесат извън района на обекта горимите отпадъци;
 - да осигурят пътищата за противопожарни цели за безпрепятствен достъп до обектите и водоизточниците;
 - да се изключва електрическото захранване централно от прекъсвач, с отделени преди прекъсвача денонощни потребители, осигурени с оразмерена автоматична защита;
2. Отговорните лица да проверят състоянието на техническите средства за първоначално пожарогасене. Резултатите от проверките да се отразят в съответните дневници.
3. Забранявам влизането на работници, служители и други лица в обекта в извънработно време, почивни и празнични дни без мое разрешение.

Заповедта да се доведе до знанието на личния състав.

Препис от заповедта да се връчи на длъжностните лица.

Контрол по изпълнението и възлагам на отговорника по ПБ и преките ръководители.

При настъпване на изменение координатора на дейността по ПБ да изготви предложение за актуализация на заповедта.

Директор:

/Диляна Стоименова/



ЗАПОВЕД

№ 7 / 18.0.2025г.

ОТНОСНО: редът за контрол, техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на носимите и возимите пожарогасители, за контрол на пожарозащитните врати и димоуплътнените врати, за контрол на аварийното евакуационно и аварийното работно осветление и за поддържане и обслужване на ПИС, ПГИ, СГС на пожарните кранове и на системите за дим и топлина във връзка с чл. 9, ал. 2, т. 7 от НАРЕДБА № 8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

ЗАПОВЯДВАМ:

I. ОТНОСНО УРЕДИ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО ГАСЕНЕ НА ПОЖАР:

1. Възлагам на Отговорника за пожарната безопасност на обекта – **ГЕОРГИ КЪНЧЕВ ВАСИЛЕВ**, на длъжност **охрана** осъществява контрол на носимите и возимите пожарогасители, като констатациите отразява в дневник - Приложение № 4 към чл. 13, ал. 1.

2. Отговорника носи отговорност за:

- поставяне на пожарогасителите в съответствие с изискванията на чл. 23, ал. 2 от Наредба 8121з-647 от 2014 г.;

- осигуряване на безпрепятствен достъп до пожарогасителите;

- писмено уведомяване на ръководителя на обекта при наличие на несъответствие на пожарогасител с изискванията по чл. 21, ал. 1, т. 3 - 7 с предложение за предприемане на съответното коригиращо действие (техническо обслужване или отстраняване от експлоатация на пожарогасителя).

3. Веднъж годишно да осигури презареждането на пожарогасителите. При установяване на нередности подменя неизправния пожарогасител.

4. Дневникът за контрол на наличието и изправността на носимите и возимите пожарогасители, както и протоколът съгласно чл. 129, ал. 9 ЗМВР за извършеното (в комбинация или отделно) техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на носимите и возимите пожарогасители, се съхраняват в стая на охраната.

ДНЕВНИК

за контрол на наличието и изправността на носимите и возимите пожарогасители на обект ПГ „Св. Димитър Солунски“

№ по ред	Вид на пожарогасителя	Място / помещение / съоръжение , в което е монтиран/поставен пожарогасителят	Заклучение за изправност (изправен/неизправен)	Фамилия и подпис на лицето, извършило проверката	Дата, на която е извършена проверката	Забележка
1	2	3	4	5		6

Забележки:

Пожарогасителите се проверяват при първоначалното им поставяне за експлоатация, а впоследствие - на интервали от приблизително 30 дни. При периодичните проверки на пожарогасителите се проверява:

1. дали пожарогасителят е поставен на предназначения за целта място;
2. дали пожарогасителят е видим и до него е осигурен безпрепятствен достъп, както и дали инструкциите за експлоатация са ориентирани навън;
3. дали инструкциите за експлоатация са четливи;
4. дали уплътненията и пломбите не са повредени или липсват;
5. дали пожарогасителят е пълен (чрез претегляне или повдигане);
6. дали пожарогасителят е видимо повреден, корозирал, изтичащ или със запушен струйник;
7. дали показанието на манометъра или индикатора (там където има такъв), е в работен обхват или положение.

**Пожарогасителите се проверяват по-често, когато обстоятелствата налагат това.*

II. ОТНОСНО: ВЪТРЕШНИ ПОЖАРНИ КРАНОВЕ

1. Възлагам на Отговорника по пожарна безопасност да проверява два пъти годишно изправността, окомплектоването и обозначаването на ВПК, като пренавива шланговете и отговаря лично за състоянието на оборудването им.
2. В случай, че Отговорника по ПБ на обекта възложени дейностите по т.1 на оторизирана фирма, същата издава протокол за извършената дейност.
3. Протоколът по т.2 да се съхранява в учебния кабинет на отговорника по ПБ.

III. ОТНОСНО: ПИС, ПГИ, СГС и системи за управление на дим и топлина:

1. В обекта има монтирана пожароизвестителна инсталация с панел МС-2 MAVIGARD.

2. Възлагам на Отговорника по ПБ на обекта: Кристиан Костов запознае длъжностните лица с :

- инструкциите им за експлоатация;
- да могат да работят с тях;
- писмено да уведомяват ръководителя на обекта за всяка констатирана неизправност на системите/инсталациите или пожарните кранове, както и за всеки сигнал за повреда на системите/инсталациите.

1. За всяка монтирана система се води дневник, в който се записват всички събития, произлизащи от системата/инсталацията или влияещи върху нея (в т.ч. реални задействания, лъжливи задействания, повреди, спиране функционирането или изключване на системата/инсталацията или част от нея, извършени поддръжания и обслужвания, извършени ремонтни дейности и др.). Дневниците се съхраняват в съхранява в учебния кабинет на отговорника по ПБ.

IV. ОТНОСНО: Пожарозащитни врати и димоуплътнени врати

1. В обекта има монтирана 1 бр, пожароустойчива врата.
2. Не се изисква водене на дневник за контрол на пожарозащитните врати и димоуплътнените врати, поради по-малкия брой от 5 бр.

V. ОТНОСНО: Аварийното евакуационно и аварийното работно осветление:

1. Възлагам на Отговорника по ПБ Кристиан Костов да осъществява контрол, осъществява контрол на аварийното евакуационно и аварийното работно осветление и уведомяват писмено ръководителя на обекта за всяка констатирана неизправност на същото осветление с предложения за приемане на съответното коригиращо действие.

2. Контролът е осъществява на интервали не повече от 1 година и се удостоверяват в протокол. Същият се съхранява в съхранява в учебния кабинет на отговорника по ПБ.

Заповедта да се доведе до знанието на целия личен състав.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на координиращия дейността по ПБ.

При настъпване на изменение координиращия дейността по ПБ да изготви предложение за актуализация на заповедта.

Директор:

/Дияна Стоименова



ЗАПОВЕД

№ 8 / 18.09.2025г.

ОТНОСНО: Периодичността за почистване на строителните конструкции, на технологичното и електрическото оборудване, на отоплителните тела и инсталации от експлозивоопасни и пожароопасни прахове и други горимиматериали във връзка чл. 9, ал. 2, т. 8 от НАРЕДБА № 81213-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

ЗАПОВЯДВАМ:

1. Периодично, но не по-малко от веднъж на три месеца да се почистват:
 - всички електрически съоръжения в обекта, главното разпределително табло и етажните табла;
 - елементите на строителните конструкции;
 - складовите помещения.
2. Почистването на отоплителните тела от локалната отоплителна система да се извършва преди и след есенно-зимния период.
3. Периодично, но не по-малко от веднъж в годината, да се почистват въздуховодите и аспираторите в кухненското помещение;
4. Почистванията на съоръженията и инсталациите да се удостоверяват с протоколи;
5. Да НЕ се използват леснозапалими и горими течности за почистване на мебели, подови настилки, стенни облицовки, уреди и съоръжения.
6. Комините и димоходните тръби да се почистват от сажди и отлагания в началото на отоплителния период и периодично при необходимост, като се вземат мерки за ПБ. Да се удостовери с протокол.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на работещите в обекта за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на отговорника по ПБ.

Директор:
/Дилияна Стоименова/



ЗАПОВЕД

№ 9 / 18.09.2025г.

ОТНОСНО: Редът за събиране и отстраняване на горимите отпадъци, както и на остатъчните продукти от печките с твърдо гориво във връзка чл. 9, ал. 2, т. 9 от НАРЕДБА № 8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

ЗАПОВЯДВАМ:

1. Горимите отпадъци да се изнасят от обекта **ЕЖЕДНЕВНО** от съответния отговорник на отоплителни уреди – ГОЕРГИ КЪНЧЕВ ВАСИЛЕВ.
2. Отпадъците да се изхвърлят на определените за целта места, след приключване на работния ден.
3. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на отговорника по ПБ.

Заповедта ми да се доведе до знанието на всички служители.

Директор:
/Диляна Стоименова/



обект: **ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „СВЕТИ ДИМИТЪР
СОЛУНСКИ“** адрес: ул. „Стефан Стамболов“ №8, кв. Акации, гр. Белослав

ЗАПОВЕД

№ /18.09.2025г.

ОТНОСНО: Организация по спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност от собствениците или ръководителите на обектите, съгласно изискванията на чл. 5 и чл. 6, ал. 1, т. 3 от НАРЕДБА № 8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

ЗАПОВЯДВАМ:

Определям **КРИСТИАН ЦВЕТАНОВ КОСТОВ**, на длъжност учител теоретично обучение, за длъжностно лице, което да извършва дейността на Отговорник по пожарна безопасност на обекта.

Отговорника по пожарна безопасност на обекта е длъжен:

1. да създава организация за осигуряване на ПБ в обектите и спазване на изискванията на тази наредба;
2. да поддържа обекта в техническо състояние така, че да съответства на изискванията на чл. 14 от Наредба 8121з-647 от 01.10.2014г.;
3. да следи поддръжката в изправно състояние и осъществяването на контрол и извършването на техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите съгласно чл. 21 и 23 Наредба 8121з-647 от 01.10.2014г.;
4. да следи поддържането и обслужването на пожароизвестителната с (ПИС), системите за гласово сигнализиране (СГС), пожарните кранове в обекта в съответствие с чл. 22 от Наредба 8121з-647 от 01.10.2014г.;
5. да осигурява изискващите се пожаротехнически средства по чл. 15 от Наредба 8121з-647 от 01.10.2014г.;
6. да обозначава пожарните хидранти, пожарогасителите и на пътищата за достъп до тях, на противопожарните съоръжения, пожарните кранове, стълбите за пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности, на устройствата за алармиране или оповестяване, на устройствата за ръчно задействане на ПИС, ПГИ и СГС, на евакуационните пътища и изходи, на входовете на помещенията, на забранените места за тютюнопушене и използване на открит огън, на резервоарите за леснозапалими течности (ЛЗТ), горими течности (ГТ) и горими газове (ГГ) и на складираните материали и изделия в съответствие с изискванията на чл. 18, ал. 2, чл. 23, ал. 3 и 4, чл. 24, чл. 25, ал. 2, чл. 42, ал. 2, чл. 48, ал. 1 и чл. 62, т. 2 от Наредба 8121з-647 от 01.10.2014г.;
7. да осигурява инструкция или указание за употреба, указващи начина на работа с инсталациите за пожарогасене или охлаждане на резервоарите за ЛЗТ и ГТ и поставянето им на видно място;
8. да осигурява за всеки работещ подходящо обучение и/или инструктаж по безопасност и здраве при работа при спазване изискванията на Наредба № РД-07-2 от 2009 г. на Министерството на труда и социалната политика за условията и реда за

провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 102 от 2009 г.);

9. незабавно да уведомява съответната районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН) преди затваряне на отделни участъци от пътищата за противопожарни цели, преди извършване на ремонтни работи, свързани с изключване на участъци от водопроводната мрежа, както и при възникване на неизправности и повреди в помпени станции и ПГИ, изтичане на вода от пожарните водоеми или тяхното източване;

10. да разработва планове за осигуряване на ПБ при организиране на мероприятия и извършване на дейности, с които временно се променя нивото на пожарната опасност в обектите;

11. да поддържа пътищата за противопожарни цели с безпрепятствен достъп към всички обекти и водоизточници;

12. да поддържа в изправно състояние на пожарните хидранти и водоеми и подготовката им за експлоатация при отрицателни температури преди настъпване на зимния период;

13. да отстранява незабавно на неизправностите в електрическите инсталации и съоръжения, които може да предизвикат искрене, късо съединение, нагряване на изолацията на кабелите и проводниците, отказ на автоматични системи за управление и др.;

14. да поддържа в изправно състояние на отоплителните уреди и съоръжения, извършване на проверки на състоянието им, ремонт и почистване преди настъпване на есенно-зимния период, както и периодично за осигуряване на пожарната им безопасност;

16. да поддържа в изправно състояние на блокировките на смукателни инсталации, обслужващи експлозивоопасни технологични съоръжения (бояджийни и лакозаливни камери, шприц-кабини и др. под.) и други устройства, гарантиращи ПБ при работа (дихателни и предпазни клапани, огнепреградители и др.);

19. да поддържа в изправно състояние на осигурените пасивни и активни мерки за защита и приетите технически решения за осигуряване на пожаробезопасната експлоатация на обекта през целия експлоатационен срок, в т.ч. своевременно предприемане на мерки за отстраняване на всяка неизправност или повреда;

20. да поддържа в изправно състояние и осъществяване на контрол на аварийното евакуационно и на аварийното работно осветление.

Директор:

/Диляна Стойменова/



**ДНЕВНИК за изключване на електрическото захранване след приключване на работно време
на обект:**

**ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „СВЕТИ ДИМИТЪР СОЛУНСКИ“ адрес: ул. „Стефан Стамболов“
№8, кв. Акации, гр. Белослав**

№ по ред	Дата	Час	Работно място	Отговорник	Подпис
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					

39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					

ДНЕВНИК

за изключване на електрическото захранване след приключване на работния ден на обект:

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „СВЕТИ ДИМИТЪР СОЛУНСКИ“ адрес: ул.
„**Стефан Стамболов**“ №8, кв. Акации, гр. Белослав

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ДНЕВНИК

**За разположение, видовете и отговорниците на отоплителните уреди
на обект: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „СВЕТИ ДИМИТЪР
СОЛУНСКИ“ адрес: ул. „Стефан Стамболов“ №8, кв. Акации, гр. Белослав ,
гр. Варна**

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ДНЕВНИК

за контрол на наличието и изправността на носимите и возимите пожарогасители на обект: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „СВЕТИ ДИМИТЪР СОЛУНСКИ“ адрес: ул. „Стефан Стамболов“ №8, кв. Акации, гр. Белослав
(по Приложение №4 към чл. 13, ал.1 на Наредба №81213-647 от 01.10.2014г.)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]